


PRETEST 17: EKG & BLODGAS


Version 210108

EKG #1

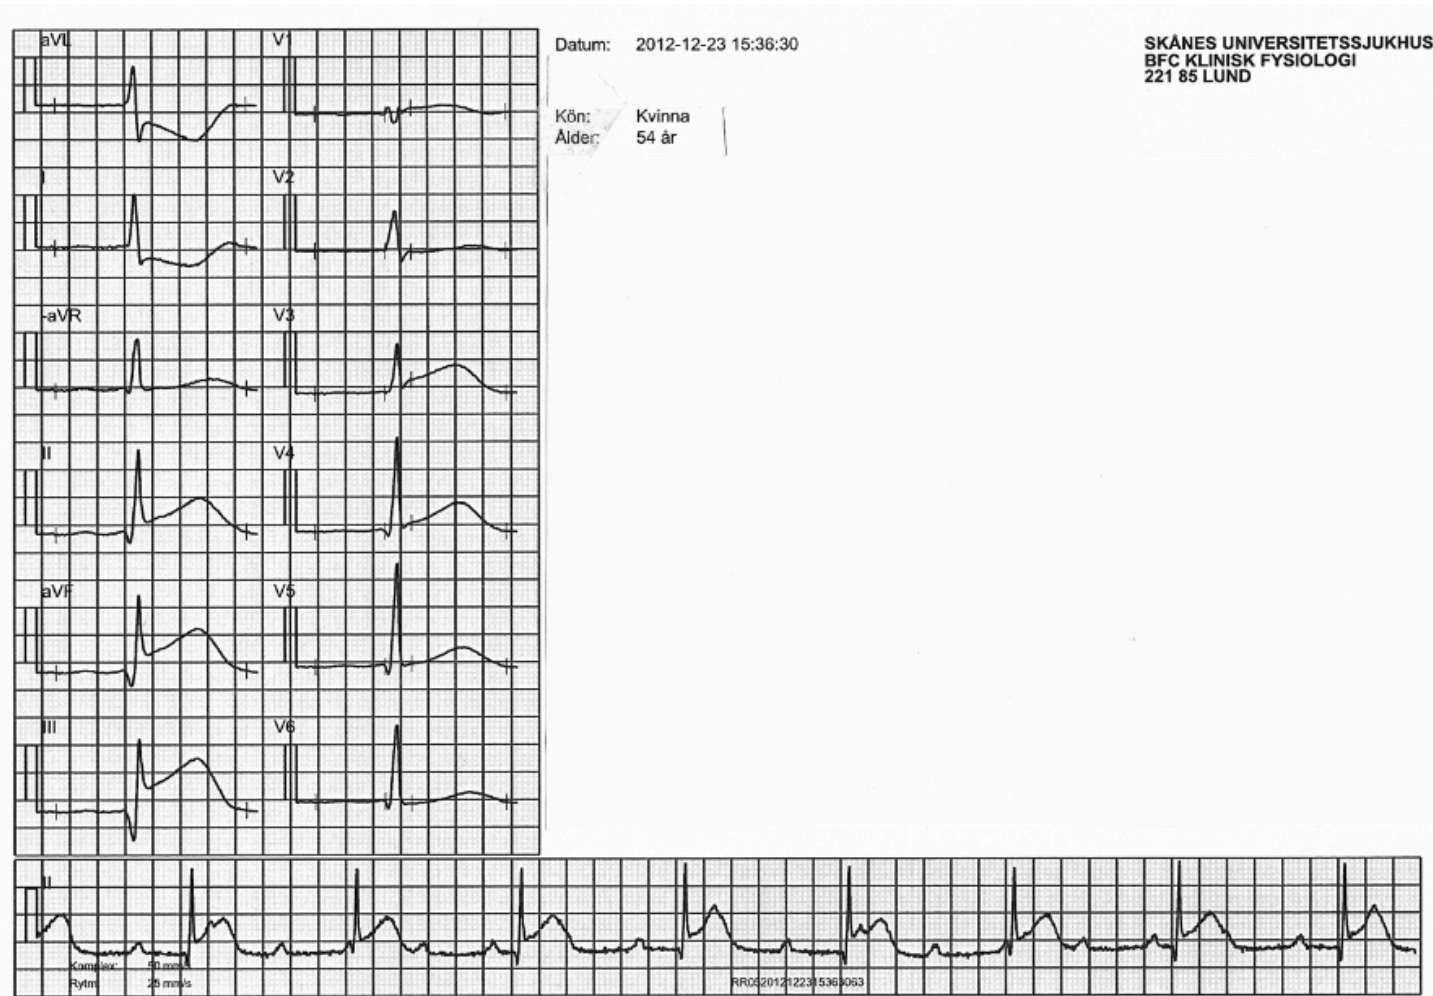

Eric Dryver, SUS Lund

EKG #2

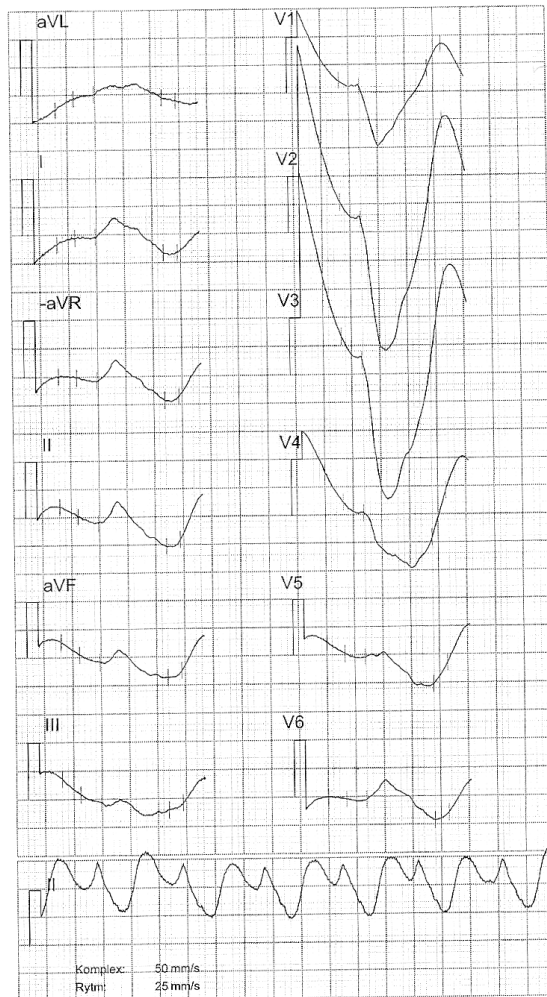

Datum: 2007-10-08 09:36/

Kön: Man
Ålder: 54 år


BFC KLINISK FYSIOLOGI
UNIVERSITETSSJUKHUSET I LUND
221 85 LUND

Standard 12 Lead Report ~ Obekräftad tolkning

Original OBS! okonfirmerad datortolkning

Eric Dryver, SUS Lund

EKG #3

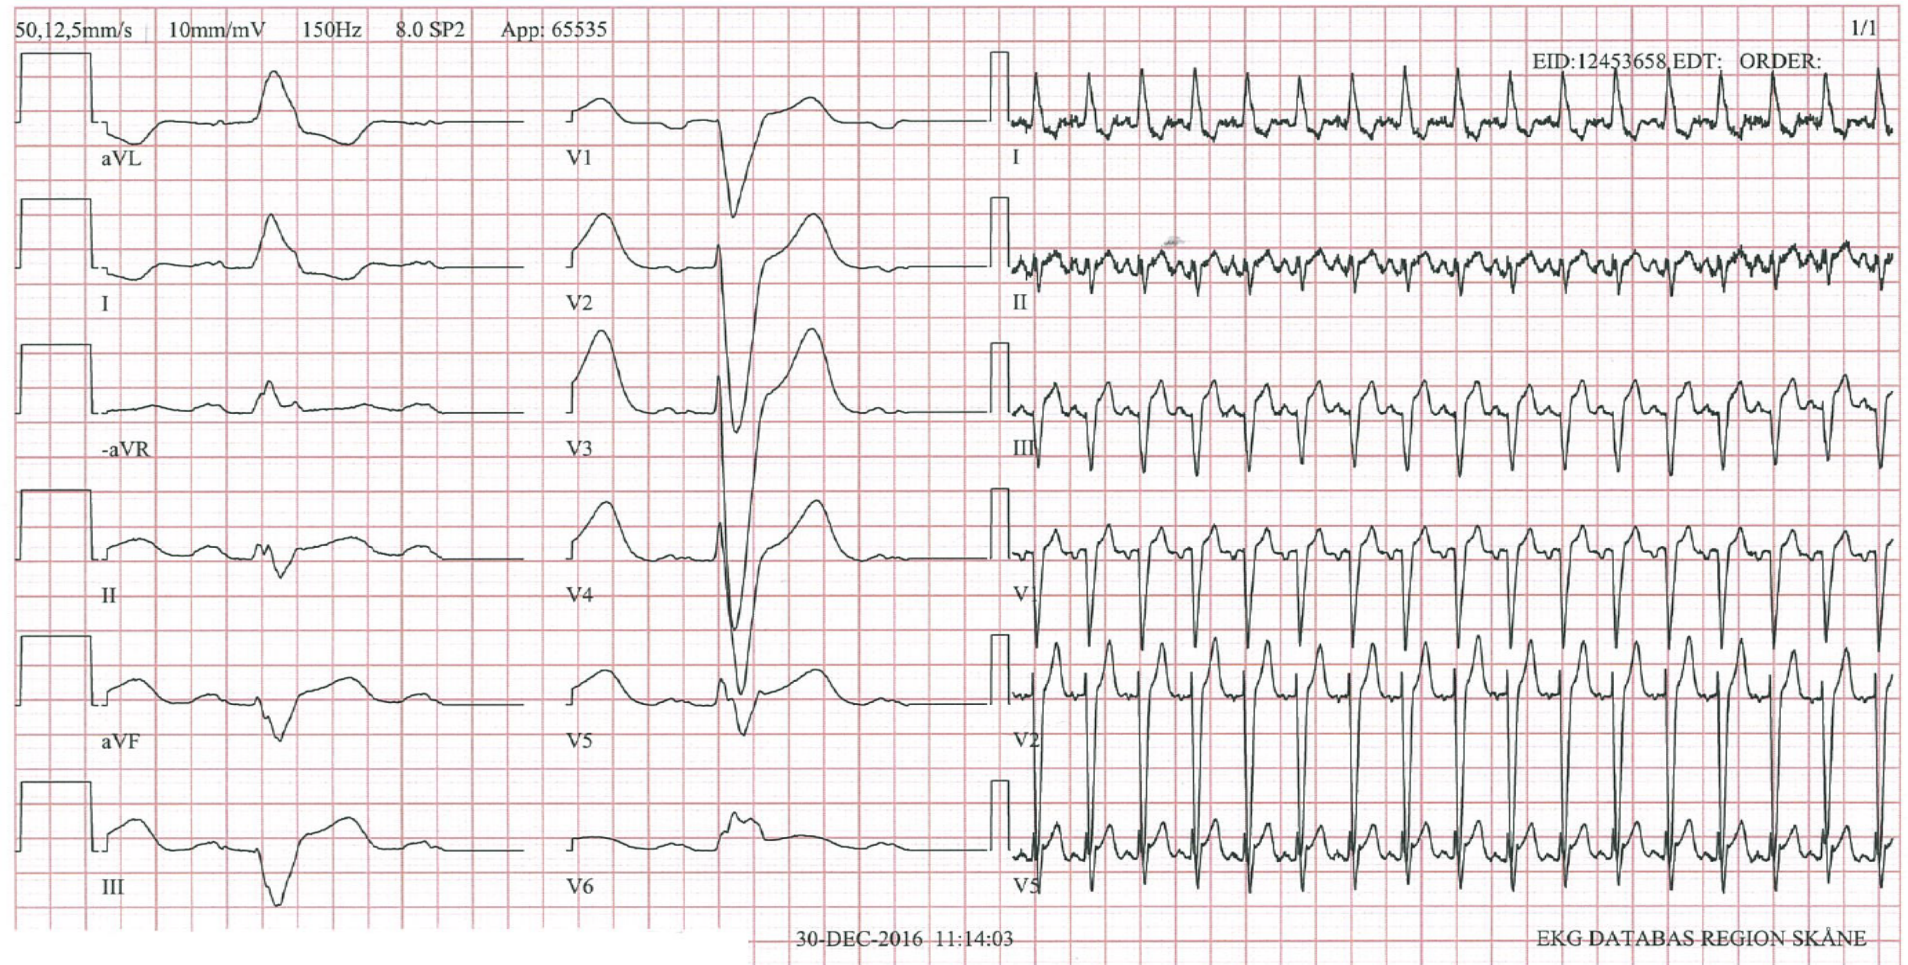

Eric Dryver, SUS Lund

RADIOMETER ABL 800 FLEX

ABL827 Dracula 07:29 2009-09-12
 PATIENTRAPPORT Spruta - S 250 µl Prov # 35562

Identifieringar

Patient ID
 Efternamn
 Förnamn
 Avdelning (Pat.)
 Provtyp
 O2
 Notera
 Användare

Ventös
 3.0 L/min

Blodgasvärden

pH 7,238 [- -]
 pCO₂ 7,17 kPa [- -]
 pO₂ 4,78 kPa [- -]

Elektrolytvärden

↓ cNa⁺ 134 mmol/L [136 - 146]
 cK⁺ 2,6 mmol/L
 cCrea 126 µmol/L
 cCa²⁺ 1,17 mmol/L [- -]
 ↓ cCl⁻ 98 mmol/L [100 - 110]

Metabolitvärden

↓ cGlu 3,2 mmol/L [3,6 - 6,2]
 ↑ clac 10,0 mmol/L [0,7 - 2,5]

Oximetervärden

ctHb 163 g/L
 FCOHb 1,1 %
 FMethb 0,6 %
 sO₂ 54,2 %

Beräknade Värden

cBase(Ecf)_c -4,2 mmol/L
 cHCO₃⁻(P,st)_c 18,7 mmol/L

Anteckningar

↑ Värde(n) över referensområdet
 ↓ Värde(n) under referensområdet
 c Beräknade värde(n)
 0493: Varning: Bilirubin upptäckt och kompenserat för

Utskriven 09:50:00 09-09-12

RADIOMETER ABL 800 FLEX

ABL827 Dracula 17:01 2010-01-19
 PATIENTRAPPORT Spruta - S 250 µl Prov # 45093

Identifieringar

Patient ID
 Efternamn
 Förnamn
 Avdelning (Pat)
 Provtyp
 O2
 Notera
 Användare

luacme
 Arteriel
 0.0 L/min

Blodgasvärden

pH 7.419 [7.350 - 7.450]
 ↓ pCO₂ 4.54 kPa [4.60 - 6.00]
 PO₂ 9.11 kPa [8.00 - 13.0]

Elektrolytvärden

↓ cNa⁺ 128 mmol/L [136 - 146]
 cK⁺ 2.8 mmol/L
 cCrea 39 µmol/L
 cCa²⁺ 0.95 mmol/L [-]

Metabolitvärden

↓ cGlu 3.4 mmol/L [3.6 - 6.2]
 ↑ cLac 3.5 mmol/L [0.5 - 1.6]

Oximetervärden

ctHb 160 g/L
 FCOHb 2.4 %
 FMetHb 0.8 %
 sO₂ 91.9 %

Beräknade Värden

cBase(Ecf)c -2.2 mmol/L
 cHCO₃⁻(P,st)c 22.9 mmol/L

Anteckningar

↑ Varde(n) över referensområdet
 ↓ Varde(n) under referensområdet
 c Beräknade värde(n)

Utskriven 20:17:29 10-01-19